

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
Gemeente Hellendoorn
T.a.v. de gemeenteraad
Postbus 200
7440 AE NIJVERDAL

DATUM 27 juli 2017
ONZE REFERENTIE Archief SN-REM-17-2275
BEHANDELD DOOR Marja ter Maat
TELEFOON DIRECT 026 373 11 79
E-MAIL Marja.ter.Maat@tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN 2

GEMEENTE	17INK07500
Behand.:	
31 JUL 2017	
A / B Stuk	Trefw.:
Werkpr.:	
Kopie van:	
Archiefnr. 17-2275	
Vertr.:	

BETREFT zienswijze ontwerpbestemmingsplan Karel Doormanweg Nijverdal

Geachte leden van de raad,

Onlangs is via de Staatscourant bekend gemaakt dat het bovengenoemde bestemmingsplan ter inzage ligt. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen maakt TenneT TSO B.V. bij deze gebruik.

Binnen de grenzen van het nu ter inzage liggende bestemmingsplan bevindt zich de 110.000 Volt hoogspanningsverbinding Raalte – Nijverdal.

Zoals te zien op figuur 1.2 in de toelichting onder artikel **1.4.1** is in het plan geen rekening gehouden met de aanwezige ondergrondse hoogspanningskabels. De meest zuidelijke kabels liggen op ca. 8.90 meter vanaf de bestaande woning huisnummer 23 en vallen dus binnen dit plan (zie bijlage 1 ter verduidelijking). Wij verzoeken u om deze verbinding op te nemen in de regels van het bestemmingsplan en op de verbeelding met de bijbehorende belemmerde strook. Als tekstvoorstel is bijlage 2 gevoegd.

De bijbehorende belemmerde strook voor de ondergrondse verbinding is afhankelijk van het aantal kabels en onderlinge afstand tussen de kabels. Als minimale breedte geldt 3,00 meter gerekend vanuit de buitenste hoogspanningskabels.

Eventuele DWG bestanden zijn op te vragen bij mevrouw M. ter Maat via mail of telefoon.

Leveringszekerheid

Voor eigenaren van hoogspanningsinfrastructuren zoals TenneT, is het van groot belang om de leveringszekerheid van elektriciteit te kunnen garanderen. Bij de Elektriciteitswet 1998 (de "E-wet") is TenneT aangewezen als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Zij is daarmee verantwoordelijk voor een ongestoorde werking van dit net. Een zeer belangrijke kerntaak van TenneT is dan ook het optimaal beheren, onderhouden en veiligstellen van nieuw te realiseren en gerealiseerde assets ten behoeve van een ongestoorde ligging daarvan gedurende de gehele levensfase. Uitgangspunt is dat deze vitale en zware infrastructuur een gepaste bescherming kent, verankerd in een duurzaam liggingsregime. De aanwezigheid van deze hoogspanningsverbinding kan beperkingen opleveren voor het gebruik van de gronden.

de aan te houden veiligheidsafstanden, de bereikbaarheid van de hoogspanningsverbindingen en de benodigde ruimte voor het uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden.

Daarom zijn o.a. werkzaamheden binnen de belemmerde strook van een hoogspanningsverbinding onderhevig aan schriftelijke goedkeuring van TenneT.

Motivatie voor prioriteitsvolgorde

Op basis van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 200301131/1 en 201304186/1/R4) dient een onderlinge rangorde te worden aangegeven. Dit is nu niet het geval. Gezien de veiligheidsaspecten die gelden om het doelmatig en veilig functioneren van hoogspanningsverbindingen te waarborgen, verzoeken wij u om een bepaling op te nemen, zodat de dubbelbestemming 'leiding-hoogspanning' bij samenvallen met andere (dubbel)bestemmingen voorrang krijgt.

In de toelichting onder artikel **5.4.2.1** wordt wel gesproken over de ondergrondse hoogspanningsverbinding die voorzien is van een zakelijke rechtstrook en dubbelbestemming, maar in de regels is hierover niets terug te vinden.

Vooroverleg

In het Bro is voorgeschreven (artikel 3.1.1) dat burgemeester en wethouders voorafgaand aan het in procedure brengen van een nieuw bestemmingsplan overleg moeten plegen met de besturen van eventueel betrokken andere gemeenten, het waterschap, de provincie en met die diensten van het Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. TenneT is behartigt met het beheer van de hoogspanningsverbindingen vanaf 110.000 Volt in opdracht van het Ministerie.

Wij verzoeken u om binnen uw gemeente TenneT TSO B.V. op te nemen in de procedure van vooroverleg ex artikel 3.1.1. lid 1 Bro, zodat wij vroegtijdig bij eventueel ingrijpende plannen worden betrokken en tijdig een reactie kunnen indienen en kunnen beoordelen of de plannen (technisch) haalbaar zijn zonder dat de leveringszekerheid en veiligheid van een hoogspanningsverbinding in het geding komt.

Overige informatie

Windmolens

Wanneer windmolens (welke hoogte dan ook) in de buurt van een hoogspanningsverbinding worden opgericht, dan verzoeken wij u om bij de plaatsing hiervan rekening te houden met het handboek risicozonering Windturbines. TenneT acht het risico van windturbines op hun infrastructuur aanvaardbaar wanneer wordt voldaan aan de afstanden zoals die vermeld staan in het handboek Risicozonering Windturbines (opgesteld in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Wij adviseren daarom om contact op te nemen met Chantal ter Braak, te bereiken via mail chantal.ter.braak@tennet.eu of via telefoon 06-1093 9441 wanneer niet aan de afstanden zoals in het handboek wordt aangegeven kan worden voldaan.

Zonneparken

Bij de voorbereiding van plannen voor de aanleg van een zonnepark is het verstandig om vooraf contact op te nemen met TenneT om te bespreken of de verwezenlijking van een park ook inderdaad mogelijk is.

Bepalend hiervoor is o.a. de afstand tussen een gepland park en de aansluitmogelijkheid op een hoogspannings- of middenspanningsnet.

Men wordt dan ook verzocht om ruimschoots van tevoren contact op te nemen met TenneT indien het een zonnepark is met een opwekking vanaf 50 MVA (ca. 50 MW). Hiervoor kan men contact opnemen met Sander Wolters via telefoon 026-373 1772 of via mail sander.wolters@tennet.eu

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief of nadere uitleg willen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. ter Maat van onze vennootschap.

Eventuele correspondentie (met vermelding van onze referentie) kunt u richten aan mevrouw M. ter Maat van onze vennootschap.

Wij zien uw reactie op deze brief met belangstelling tegemoet.


Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.



Cees de Jong
Manager Real Estate Management

BIJLAGE 1
BEHOREND BIJ GSN-REM 17-2275

110.000 VOLT RAALTE - NIJVERDAL

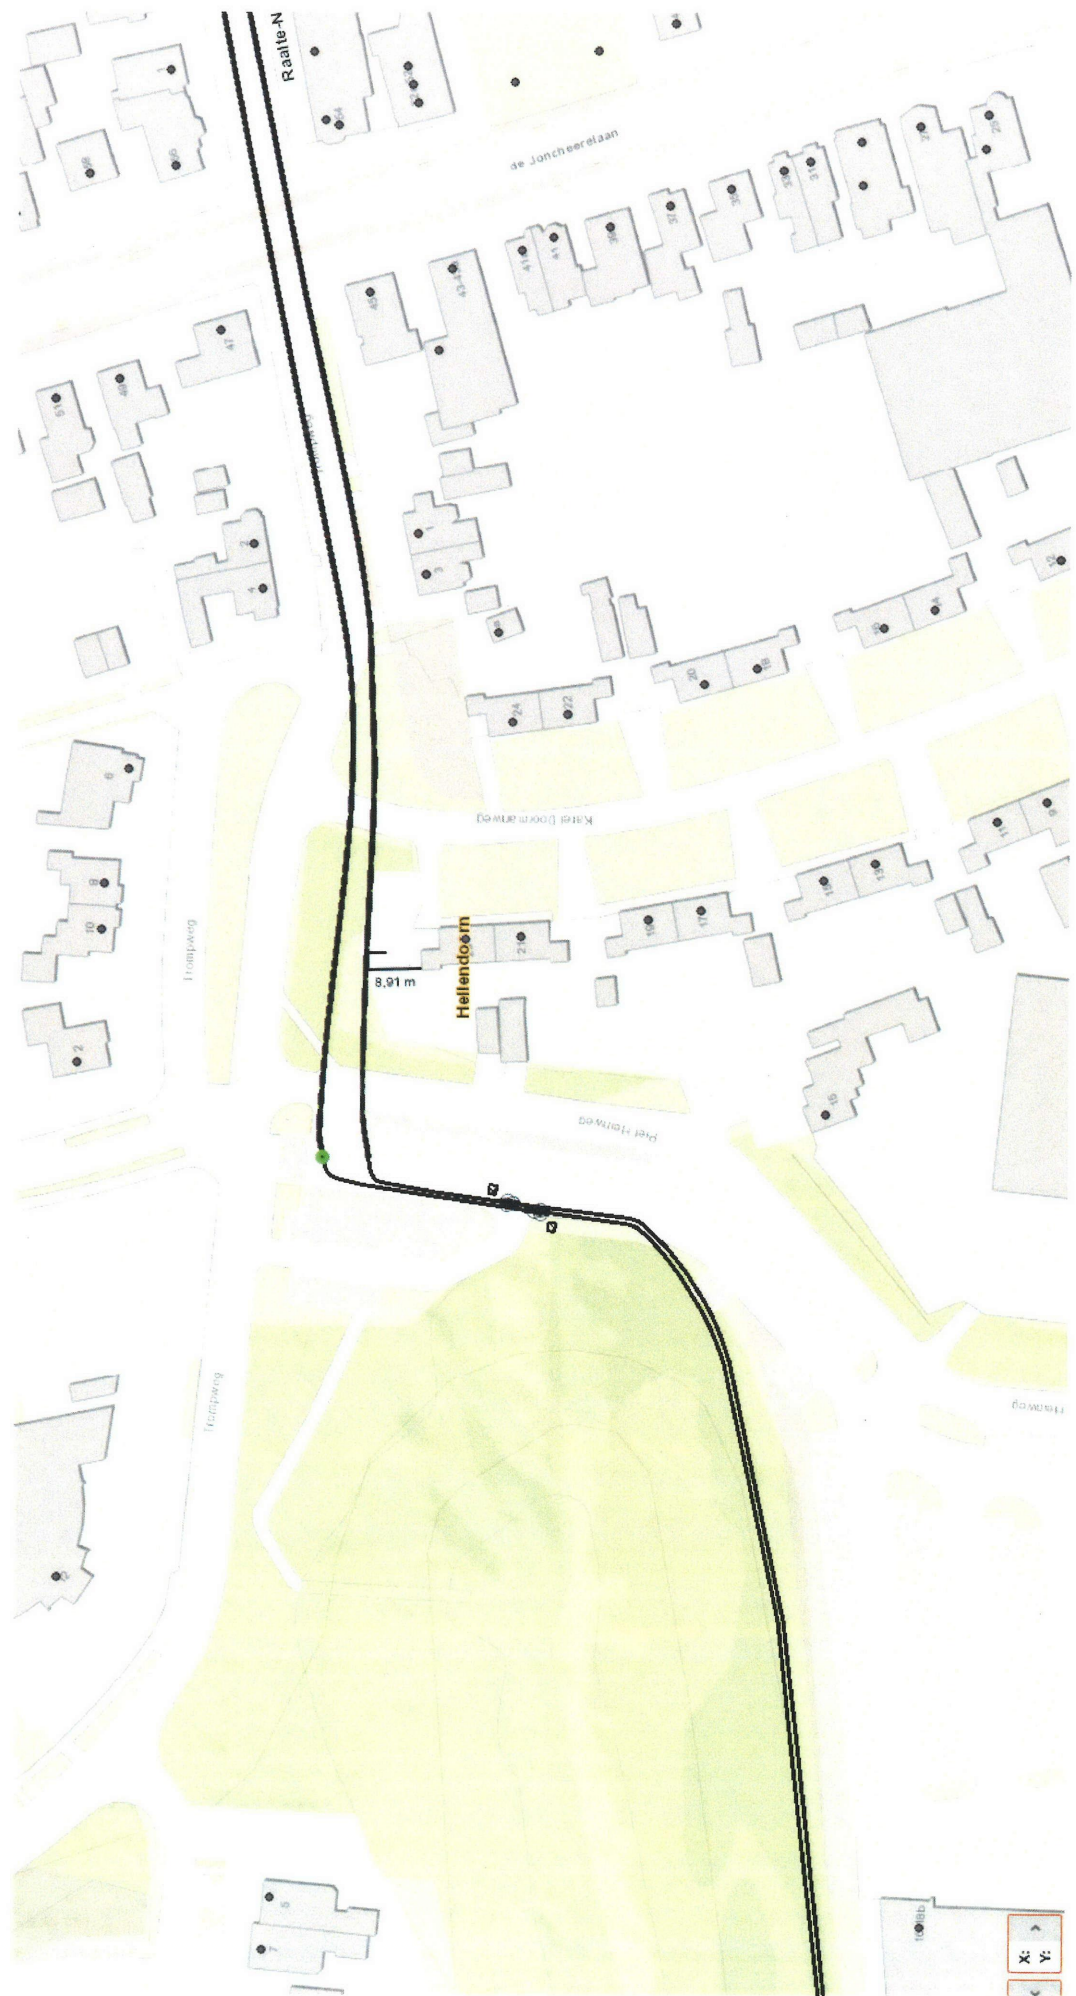

Artikel Leiding-Hoogspanning (dubbelbestemming)**Bestemmingsomschrijving**

De voor 'Hoogspanningsverbinding' bestemde gronden zijn, in afwijking op alle andere bepalingen, mede bestemd voor de aanleg, het beheer en instandhouding van een hoogspanningsverbinding; met de daarbij behorende:

- a. Belemmerde strook;
- b. Voorzieningen

In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de regels van dit artikel vóór de bepalingen die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

Bouwregels bouwwerken

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

- a. op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van de hoogspanningsverbinding worden gebouwd.
- b. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd.

Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid ... ten behoeve van de bouw van in de andere bestemming(en) genoemde bouwwerken geen gebouwen zijnde, na voorafgaand schriftelijk advies van de betreffende leidingbeheerder en mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de hoogspanningsleiding.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

1. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden de volgende activiteiten uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:
 - a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplanting en bomen;
 - b. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
 - c. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 - d. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
 - e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, dieploegen, egaliseren en aanleggen van drainage;
 - f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
 - g. het permanent of tijdelijk opslaan van goederen;
 - h. Het aanleggen van een zonnepark

Uitzondering van de vergunningplicht

Het in lid 1. vervatte verbod is niet van toepassing op een werk, geen bouwwerk zijnde en/of werkzaamheden:

- a. die reeds in uitvoering zijn bij het van kracht worden van het plan;
- b. die het normale onderhoud ten aanzien van de verbinding en belemmerde strook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
- c. die verband houden met de aanleg of instandhouding van de betreffende hoogspanningsverbinding.

Voorwaarden vergunningverlening

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden kan worden verleend na voorafgaand schriftelijk advies van de betreffende leidingbeheerder en mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de hoogspanningsverbinding.